

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский московский государственный
строительный университет» (НИУ МГСУ)
Институт комплексной безопасности в строительстве (ИКБС)
Испытательная лаборатория (ИЛ)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АИ09 от 28 сентября 2015 г
Адрес лаборатории: 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 50

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. руководителя ИЛ ИКБС НИУ МГСУ



А. А. Евич А. А. Евич

28 сентября 2019 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 19-09-12/ЗК-ИКБС**

**Декоративная штукатурка на белом цементе с равномерно
шероховатой структурой марки «Marmor Scheibenputz»**

Общее количество страниц протокола – 6 стр.

г. Мытищи, 2019 г.

1. Основание для проведения испытаний:

Заявка на проведение испытаний № 285/К от 30.07.2019 г.

2. Объект испытаний:

Декоративная штукатурка на белом цементе с равномерно шероховатой структурой марки «Marmor Scheibenputz» (далее по тексту – Образец).

3. Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Мафферт Продакшн»

Адрес: 143964, Россия, Московская обл., г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 11.

Телефон/факс: (495)363-69-52; E-mail: infotex@m-p-l.ru

4. Изготовитель:

Акционерное общество «Квик-микс»

Адрес: 142400, Московская область, Ногинский район, Территория «Ногинск Технопарк» стр.12

E-mail: moscow@quick-mix.com

5. Идентификационные сведения о представленной на испытания продукции:

Образец передан на испытания в многослойном бумажном мешке массой 25 кг.

На упаковке указано:

Марка: «Marmor Scheibenputz»;

Расход: 2,6 кг/м²;

Цвет, структура: белый, равномерно шероховатая;

Условия применения: не проводить работы при температуре менее +5 °С и выше +30 °С;

Назначение: предназначена для внутренних и внешних работ. Обладает водоотталкивающими свойствами, хорошо проницаема для водяного пара, легка в обработке;

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 54358-2011.

К образцам прилагалось техническое описание.

6. Процедура отбора образцов:

Отбор образцов не производился. Образцы предоставлены Заявителем и переданы в ИЛ ИКБС МГСУ 09.08.2019 г.

7. Методы испытаний:

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытания на горючесть» (Метод I).

8. Условия проведения испытаний:

Испытания представленных образцов были проведены в ИЛ ИКБС НИУ МГСУ при следующих параметрах окружающей среды:

- температура окружающей среды – 20,9-22,3 °С,
- атмосферное давление – 99,8-100,9 кПа,
- относительная влажность воздуха – 51-55 %.

Испытания проводились с 09.08.19 по 11.09.19 г.

Место проведения испытаний:

Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 50.

9. Процедура испытаний:

9.1 Подготовка образцов

Для испытаний подготовлено по 5 образцов материала цилиндрической формы с размерами: диаметр 45 мм, высота 50 мм. Образцы высушивались до достижения постоянной массы при температуре (23 ± 2) °С и относительной влажности $50\pm 5\%$. Постоянство массы считают достигнутым, если при двух последовательных взвешиваниях с интервалом в 24 ч отличие в массе образцов составляет не более 0,1% от исходной массы образца. В верхней части каждого образца было проделано отверстие диаметром 2 мм для установки термопары в геометрическом центре образца.

Образцы кондиционировались в вентилируемом термошкафу при температуре (60 ± 5) °С в течение 24 ч, после чего охлаждались в эксикаторе. Перед испытанием каждый кондиционированный образец взвешивался с точностью до 0,1 г., с целью определения его начальной массы.

9.2 Проведение испытаний

Перед проведением испытаний в печи устанавливался стабильный температурный режим (средняя температура в печи в течение 10 мин. поддерживалась в диапазоне $(745-755)$ °С). Подготовленный образец помещался в держатель образца, в центре и на поверхности образца устанавливались термоэлектрические преобразователи. Держатель с образцом вводился в печь и выдерживался в печи до достижения температурного баланса, но не менее 30 мин. В ходе испытания проводилась регистрация показаний термоэлектрических преобразователей (в печи, в центре и на поверхности образца), определялись наличие и продолжительность устойчивого пламенного горения образца. После испытания держатель образца извлекался из печи, образец охлаждался в эксикаторе после чего определялась масса образца.

10. Испытательное оборудование и средства измерений

Испытания проводились на метрологически аттестованном испытательном оборудовании.

Перечень испытательного оборудования представлен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование оборудования	Номер	Номер, дата документа, подтверждающего проведение аттестации
Установка для испытания строительных материалов на негорючесть «ОГНМ»	Зав. № 01	Протокол периодической аттестации №14 от 09.11.2018 г. до 09.11.2019 г.

Перечень средств измерений представлен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование средств измерения	Заводской номер	Диапазон измерений	Класс точности, погрешность	Дата очередной поверки
Секундомер механический СОСпр-26-2-010	Зав. № 5681	(0-60) с, (0-30) мин	Класс точности второй	27.11.2019 г.
Линейка измерительная металлическая	Зав. № 83	(0 – 300) мм	Ц. д. 1 мм	11.2019 г.
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 2-01	Зав. № 15234	(0-99) % (-20...+60) °С	не более ± 2 % ± 0,2 °С	15.03.2020 г.
Барометр-анероид метеорологический БАММ-1	Зав. № 910	(80 – 106) кПа	Предел допускаемой основной погрешности, (кПа) ± 0,2	14.03.2020 г.
Прибор для измерения и регулирования температуры многоканальный Термодат, модель 22И5/485-РВ/12УВ	Зав. № ТВ0ЕУ10454	(-260 ÷ 2500) °С	Предел о.п.п. 0,25% +1 ед. мл. разряда	12.03.2021 г.
Приемник теплового потока ТП-2003	Зав. № 232	(1 – 100) кВт/м ²	Относительная погрешность 4,8 %	15.03.2020 г.
Весы лабораторные электронные Pioneer, модификация РА4102С	Зав. № В309078810	(0,2 – 4100) г	Погрешность 0,1-0,3 г	11.03.2020 г.

11. Результаты испытаний

11.1 Результаты испытания образцов представлены в таблице 3.

Таблица 3

№ образца для испытания	Температура в печи, °С			Прирост температуры в печи Тп.п. = Т п.м. – Т п.к.	Температура на поверхности образца, °С		Прирост температуры на поверхности образца Т п.о. = Тп.о.м. – Тп.о.к.	Температура в центре образца, °С		Прирост температуры в центре образца Т ц.о. = Т ц.м. – Т ц.к.	Продолжительность устойчивого пламенного горения образца, с	Масса образца, г		Потеря массы образца, %
	начальная, Тп.н.	максимальная, Т п.м.	конечная, Т п.к.		максимальная, Тп.о.м.	конечная, Т п.о.к.		максимальная, Т ц.м.	конечная, Т ц.к.			до испытания	после испытания	
1	750	766	751	15	767	751	16	646	646	0	5	115	108	6,09
2	749	765	750	15	764	750	14	641	641	0	6	120	112	6,67
3	748	761	749	12	762	748	14	639	639	0	4	118	110	6,78
4	752	768	750	18	765	749	16	648	648	0	2	121	115	4,96
5	750	760	751	11	760	748	12	635	635	0	5	117	110	5,98
Средняя арифметическая величина по результатам пяти испытаний				14,2			14,4			0	4,4			6,1

Вывод: по результатам испытаний образец относится к группе негорючих (НГ) материалов.

12. Исполнители:

Инженер ИЛ ИКБС НИУ МГСУ

 Корольченко А.Д.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Результаты, представленные в протоколе испытаний, распространяются только на испытанные образцы.

Ответственность за качество изготовления предоставленной на испытания продукции и соответствие её технической документации несет Изготовитель.

Не допускается частичное или полное тиражирование протокола без разрешения ИЛ ИКБС НИУ МГСУ или Заявителя (Заказчика).

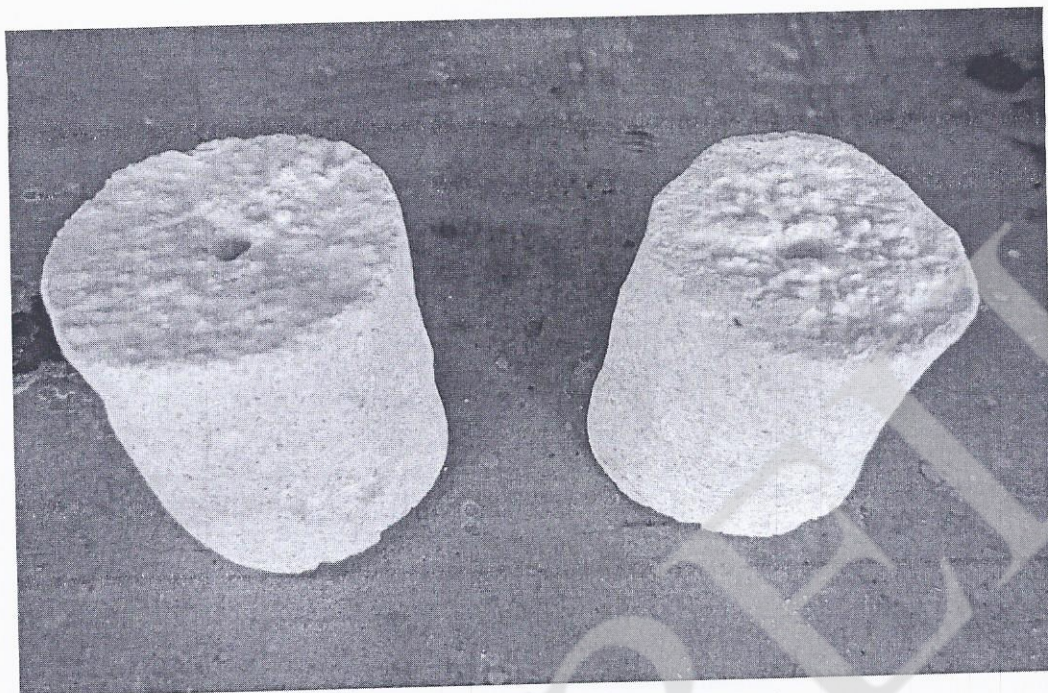


Рисунок 1. Общий вид образца до проведения испытаний



Рисунок 2. Общий вид образца после проведения испытаний